

8262 1000.10150.1840
8262 1000.10150.
189
8262 1000.10110
848

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

21.10.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06575-25 от 21.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ
Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Куруш

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Куруш, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село
Куруш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманов Р

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06707 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб
для микробиологического анализа;

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом;

Протокол испытаний № 05-00-18/06575-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06575-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 14.10.2025 13:39, дата окончания испытаний 14.10.2025 13:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,58±0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,58±0,14	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,4±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	4,8±1,0	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,48±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	62,0±5,6	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:30, дата окончания испытаний 14.10.2025 15:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06575-25 от 21.10.2025

82621460.10150.1834
82621460.10110.1843

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

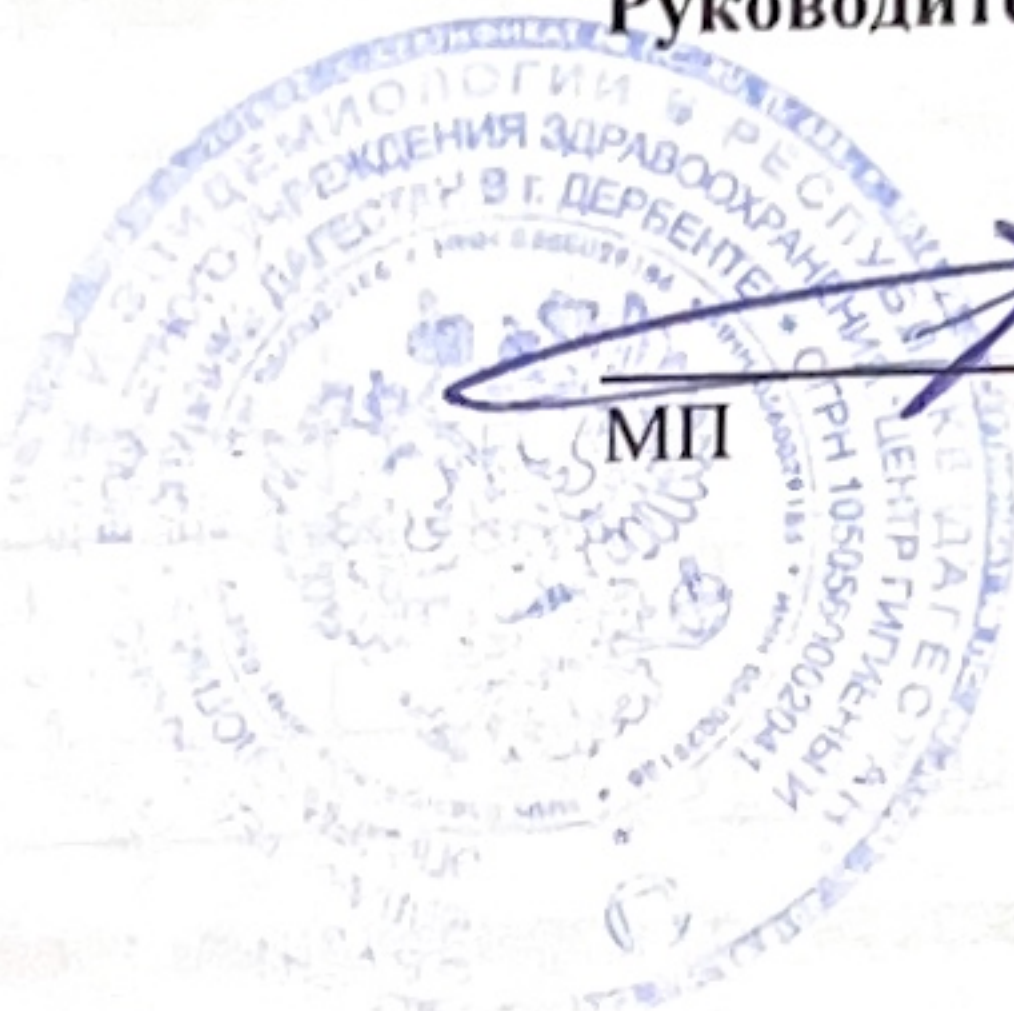

Г.М. Тариев

21.10.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06576-25 от 21.10.2025



1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)
2. **Юридический адрес:** Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Мискинджи
3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** водопроводный кран в центре села Мискинджа, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Мискинджа
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20
Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманов Р
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №06708 от 8 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;
ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом;

Протокол испытаний № 05-00-18/06576-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06576-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	
2	Термостат, ТС-80Касимов	11259
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	437 012401841
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Санитрано-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 08.10.2025 11:10

дата начала испытаний 08.10.2025 11:40, дата окончания испытаний 14.10.2025 13:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,60±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,3±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,5±1,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,56±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	58,0±5,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В					
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 08.10.2025 11:20					
дата начала испытаний 08.10.2025 11:30, дата окончания испытаний 14.10.2025 15:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

Протокол испытаний № 05-00-18/06576-25 от 11.10.2025

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06576-25 от 21.10.2025

82621000.10.150.1857

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



Г.М. Тариев
21.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06571-25 от 21.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Новое Каракюре, водопроводный кран в центре села Новое Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Каракюре, с Каракюре

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманов Р

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06703 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом;

Протокол испытаний № 05-00-18/06571-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06571-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Термостат, ТС-80Касимов	437
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:25 дата начала испытаний 08.10.2025 11:52, дата окончания испытаний 14.10.2025 13:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,53±0,13	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,8±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	4,6±0,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,68±0,14	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	54,2±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 15.10.2025 09:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06571-25 от 21.10.2025

82621433.10110.1846

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

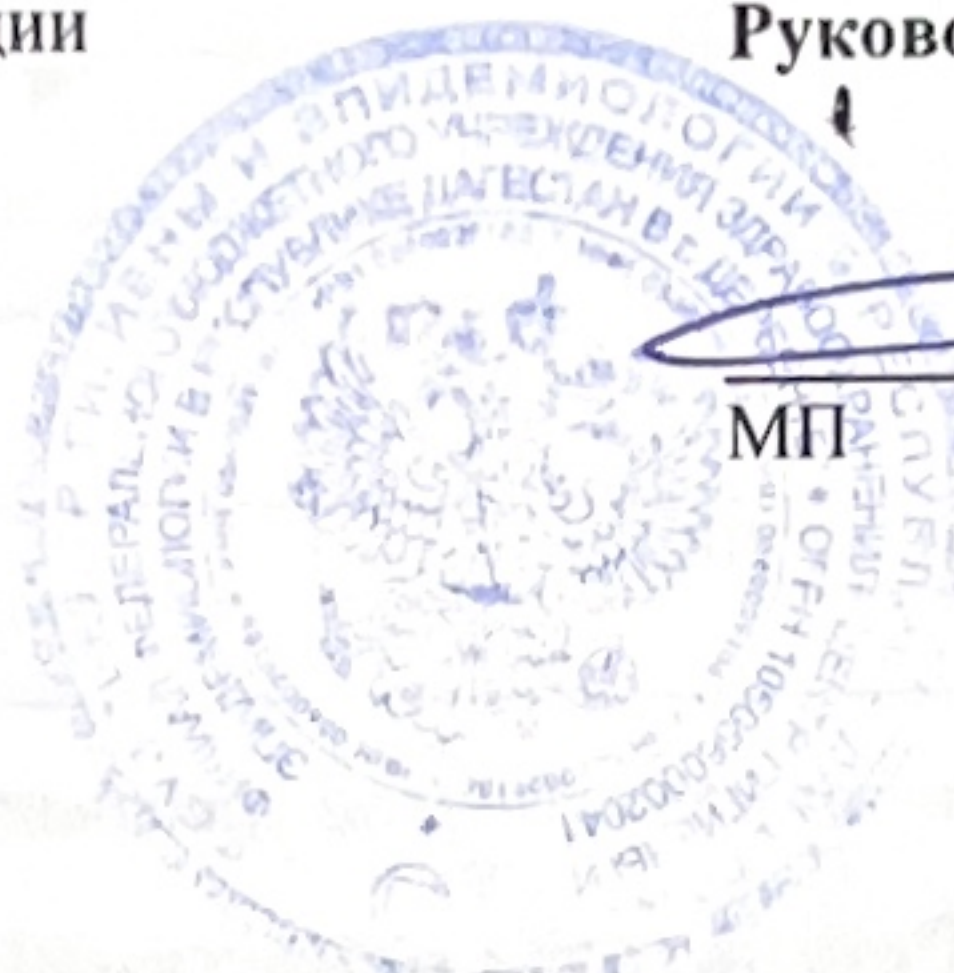

МП

Г.М. Тариев
21.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06570-25 от 21.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ", Водопроводный кран в центре села Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманов Р

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06702 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Протокол испытаний № 05-00-18/06570-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода.Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06570-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 08.10.2025 11:10
дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 14.10.2025 14:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,59±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,5±1,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,56±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	58,4±5,3	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 08.10.2025 11:10
дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 15.10.2025 09:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23

					п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06570-25 от 21.10.2025

82621000, 0180 1840

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



МП

Г.М. Тариев
21.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06572-25 от 21.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Усухчай, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усухчай,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманов Р

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06704 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом;

Протокол испытаний № 05-00-18/06572-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06572-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений

водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Термостат, ТС-80Касимов	437
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:40, дата окончания испытаний 14.10.2025 13:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,2±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	8,2±1,2	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	4,8±1,0	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,62±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 15.10.2025 09:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06572-25 от 21.10.2025

~~82621435.10.150.1858~~
82621435.10.150.1858

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

e-mail: fbuz05@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.: +7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖД
Руководител

МП

21.10.2025

№ 05-00-18/06573-25 от 21.10.2025

- ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06573-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
2	Термостат, ТС-80Касимов	437
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:40, дата окончания испытаний 14.10.2025 13:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,59±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	3,8±0,6	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	4,8±1,0	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,56±0,11	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	56,0±5,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 08.10.2025 11:10 дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 15.10.2025 09:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23

					п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06573-25 от 21.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



Г.М. Гариев

21.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/06569-25 от 21.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МБУ "УЖКХ", Водопроводный кран в центре села Каладжух, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.10.2025 08:00 - 08:20

Ф.И.О., должность: Ведущий специалист ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтынском районе Заманова Р

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №06701 от 8 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа;

ГОСТ Р 55684-2013 Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;

ПНД ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом;

Протокол испытаний № 05-00-18/06569-25 от 21.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа

9. Код образца (пробы): 05-00-18/06569-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111
4	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 08.10.2025 11:10
дата начала испытаний 08.10.2025 11:40, дата окончания испытаний 14.10.2025 14:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,60±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,4±1,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,58±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	54,8±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 08.10.2025 11:10
дата начала испытаний 08.10.2025 11:20, дата окончания испытаний 15.10.2025 09:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

1	Колифаги в 100 см ³	-	соответствует НД	В соответствии с НД	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Не обнаружено (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/06569-25 от 21.10.2025