

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08039-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Усухчай, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Усухчай

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09041 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08039-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08039-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031 11259
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	012401841
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:45 дата начала испытаний 17.12.2025 15:50, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,65±0,2	В пределах 6-9	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
6	Жесткость общая	°Ж	5,5±0,8	Не более 7	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
8	Нитрат-ион	мг/дм³	12,0±2,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 18164-72
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	498,0±49,8	Не более 1000	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,46±0,09	Не более 5	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	52,0±4,7	Не более 500	ГОСТ 4245-72 п. 2
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,4±1,7	Не более 350	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 10:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37° С	КОЕ/см³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08039-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08039-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08038-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Новое Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Каракюре

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09040 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08038-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08038-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:40 дата начала испытаний 17.12.2025 15:55, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,0±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	12,5±2,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	496,0±49,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,58±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,3±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 10:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08038-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08038-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

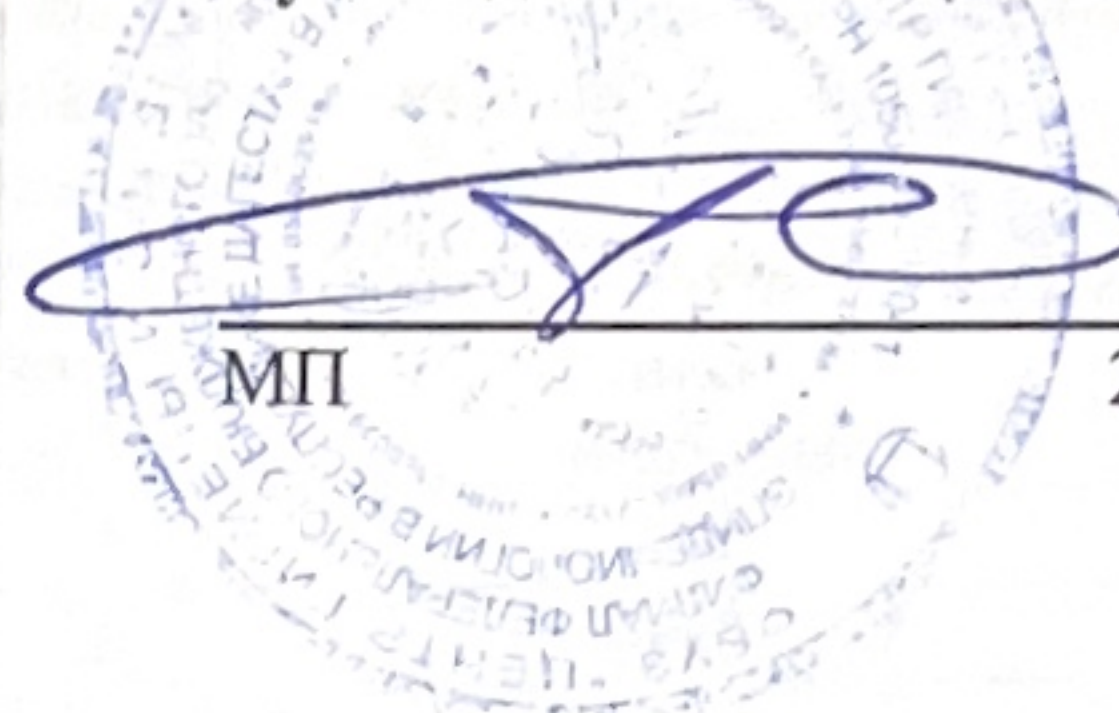

Г.М. Тариев

22.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08037-25 от 22.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. **Юридический адрес:** Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, С УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** водопроводный кран в центре села Каракюре, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Каракюре

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №09039 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/08037-00.00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08037-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Санитрано-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 17.12.2025 15:10
дата начала испытаний 17.12.2025 15:30, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,2±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	14,5±2,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	532,0±53,2	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,46±0,09	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,7±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 18.12.2025 09:10
дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 10:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08037-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08037-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

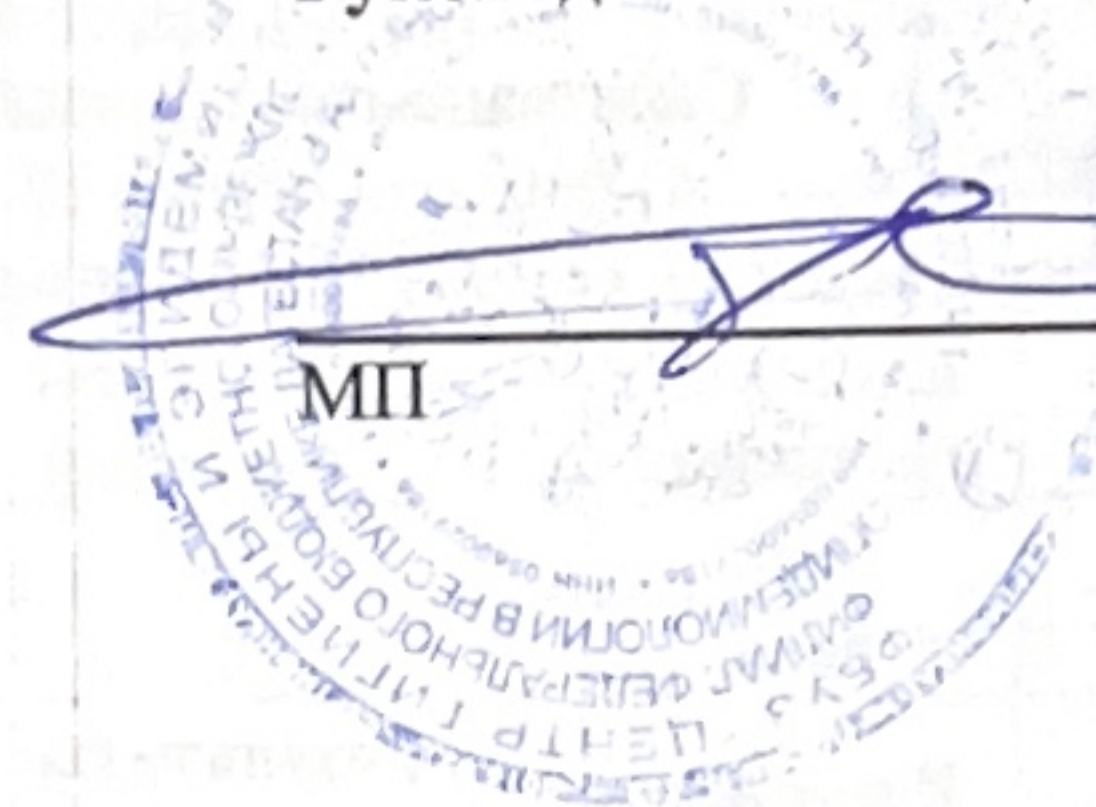

Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08043-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Мискинджа (поверхностный источник 1 категории централиз водоснабжения), Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Мискинджа

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ -Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09045 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08043-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08043-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:45 дата начала испытаний 17.12.2025 15:50, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,6±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	6,3±1,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	485,0±48,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,48±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	54,0±4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,8±1,8	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см³	Не обнаружено в 100 KOE/см³	Не обнаружено в 100 KOE/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:
Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

Р.М. Тариев
МП 22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08042-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Куруш, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. село Куруш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ –Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09044 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08042-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08042-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:45 дата начала испытаний 17.12.2025 15:50, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,6±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,5±1,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	458,0±45,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,58±0,12	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	56,0±5,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,0±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:00, дата окончания испытаний 22.12.2025 11:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08042-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08042-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач



Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08041-25 от 22.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. **Юридический адрес:** Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** водопроводный кран в центре села Микрах, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. сельсовет Микрахский, с Микрах

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ –Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №09043 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/08041-00.00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08041-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач
Г.М. Тариев
22.12.2025
МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-18/08041-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА,
- Д. 2
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.
4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Микрах, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п.
5. Условия отбора:
- Ф.И.О., должность: -Начальник УЖКХ -Заманов Р.
- Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30
- Условия доставки: Автотранспорт
- Доставка в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30
- Генеральный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.
- Ответственность за стадио отбора
(ИЛЦ) не несет

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В					
Санитрано-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 17.12.2025 15:40					
дата начала испытаний 17.12.2025 15:47, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	6,5±1,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	476,0±47,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,46±0,09	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	49,0±6,4	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,4±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 18.12.2025 09:00

дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 10:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08041-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08041-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

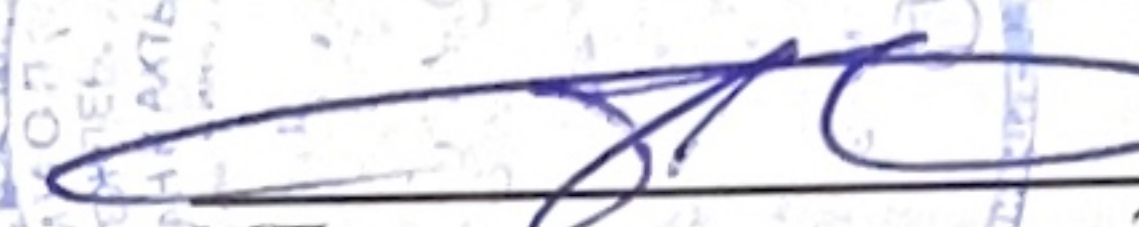УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП Р.М. Тариев
22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08040-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. Юридический адрес: Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА,
Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: водопроводный кран в центре села Килер, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский, с.п. сельсовет
Килерский, с Килер

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Начальник УЖКХ- Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №09042 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-18/08040-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого

Протокол испытаний № 05-00-18/08040-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАБОРУ В СОФЕС РАЙОНОВ ПР-48 ПОДПИСЫВАТЕЛЕЙ И СТАНЦИОНАЧНИК
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дagestani»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дagestani»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дagestani» в городе Дербенте

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дagestani" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дagestani" в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дagestani Респ., Магочинский, Магомедовский ул., дом 124, тел.: +7(872)501516

e-mail: buzd5@yandex.ru

ОГРН 105500002140 ИНН 150029186

Адрес места осуществления деятельности: 368500, Дagestani Респ., Дербент с., Шейбониев ул., дом 48-Б, т.
+7(872)419194, e-mail: buzd-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RU.4.RU.500160

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Ф.И.О. - главный врач



T.M. Tarpas

22.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 15-00-15/08156-25 от 22.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОКУЗАРЕНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 1500000214) ОГРН 105500002140

2. Юридический адрес: Республика Дagestani, ДОКУЗАРЕНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУУЧАЙ, УЛ. Х.Д.
Д. 2

Фактический адрес: Дagestani Респ., р-н Докуздаринский, с. Усуучай

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Место отбора: Водопроводный пункт перед школой в с. Кавказух, Дagestani Респ., м.р-н Докуздаринский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Начальник УХХС-Завалиев Р.

Условия доставки: Автоперевозками

Дата и время доставки в Ф.И.О.: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Промышленный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №19158 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ЗИ (ЗИП) не осуществляет и не несет ответственности
за данные образцы. Результаты относятся к предоставленному испытанию образцу (пробе) и
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 п. 1.1), за исключением

доставки в ЗИ (ЗИП).

Адрес и область назначения: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические

остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841
2	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
3	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:40 дата начала испытаний 17.12.2025 15:55, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	4,8±0,7	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм ³	7,8±1,6	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	480,0±48,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм ³	0,44±0,09	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	48,0±6,2	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	11,2±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний 22.12.2025 10:55					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08040-25 от 22.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00-18/08040-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - главный врач

МП

Г.М. Тариев

22.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/08036-25 от 22.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" (ИНН 0553003130 ОГРН 1210500002404)

2. **Юридический адрес:** Республика Дагестан, ДОКУЗПАРИНСКИЙ, 2 СЕЛО УСУХЧАЙ, УЛ Х.Д.ЗАМАНОВА, Д. 2

Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Докузпаринский, с Усухчай

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. **Место отбора:** Водопроводный кран перед школой в с. Каладжух, Дагестан Респ, м.р-н Докузпаринский

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.12.2025 10:00 - 10:30

Ф.И.О., должность: Начальник УЖКХ-Заманов Р.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.12.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №20 от 11 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №09038 от 17 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-18/08036-00.00-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 05-00-18/08036-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВЛ-220С	к141-031
2	Анализатор жидкости, Эксперт-001-3	11259
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80СПУ	012401841

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Санитрано-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.12.2025 15:40 дата начала испытаний 17.12.2025 15:52, дата окончания испытаний 19.12.2025 13:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 метод А п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,050	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	°Ж	5,4±0,8	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4 мет. А
7	Мутность	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитрат-ион	мг/дм³	15,0±3,0	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9 мет.Д
9	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,3	ГОСТ 33045-2014 пункт 6 (б)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	520,0±52,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мгО/дм³	0,48±0,10	Не более 5	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
12	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	56,0±5,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 1 п.4
13	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	11,5±1,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п. 2
14	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В Бактериологическая лаборатория Образец поступил 18.12.2025 09:00 дата начала испытаний 18.12.2025 09:30, дата окончания испытаний					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см³	БОЕ/100 см³	Не обнаружено	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	Не обнаружено в 100 КОЕ/см³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

Ш.С. Ашурбекова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-18/08036-25 от 22.12.2025

Протокол испытаний № 05-00-18/08036-25 от 22.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)